


Plano de Evacuación y Ubicación de Elementos de Seguridad – CAPS Cuchilla

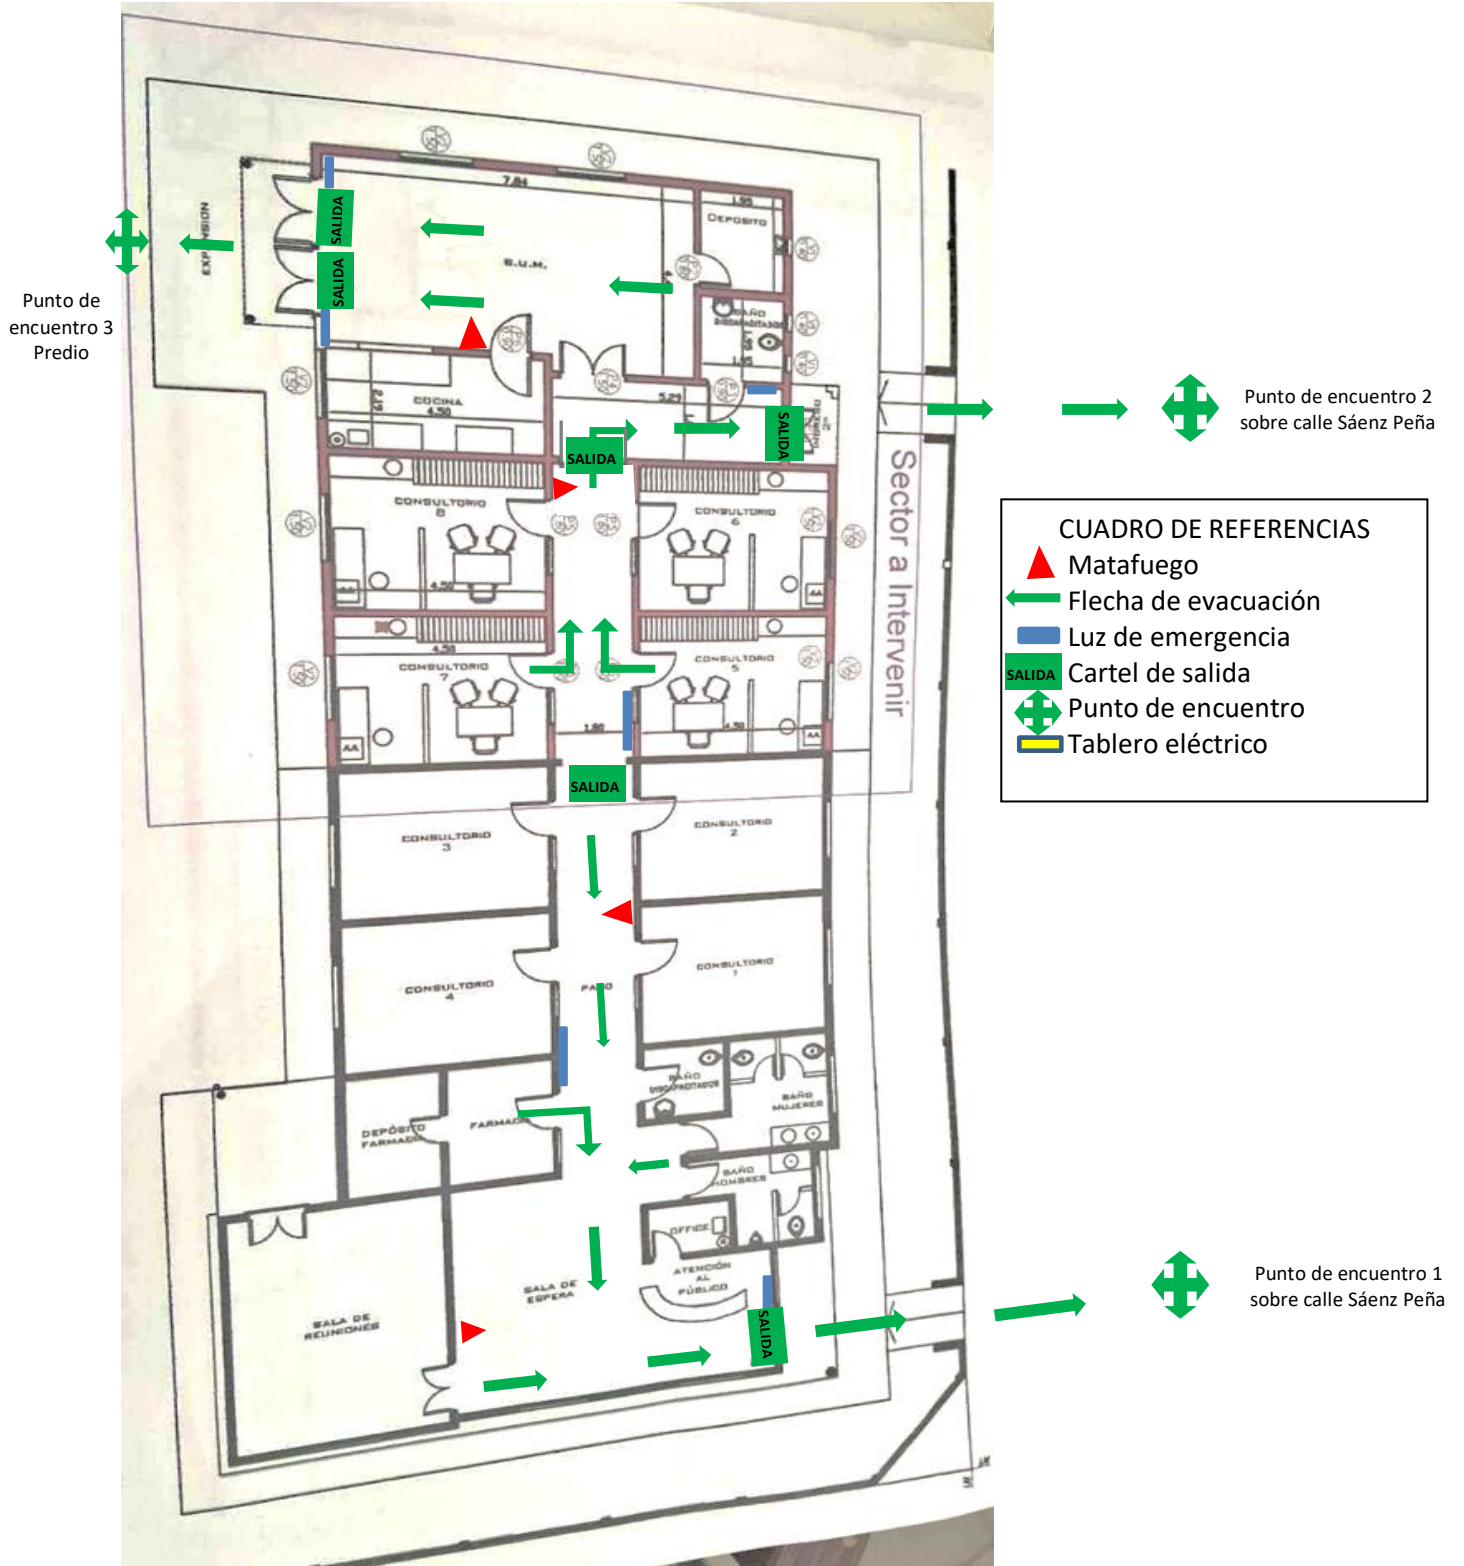

Especificaciones técnicas de Elementos de Seguridad para incorporar en el CAPS Cuchilla

Decreto 351/79. Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Capítulo 5 - Proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación.

Art. 42 al 45.

La señalización tiene como misión fundamental llamar rápidamente la atención sobre una situación o peligro, haciendo que el individuo reaccione de un modo previamente establecido.

Descripción y cantidad de carteles a instalar:

4 Carteles de Salida.  Medidas: Largo 240mm x 120mm Alto

6 Carteles con flecha hacia la derecha  Medidas: Largo 360mm x 120mm alto

6 Carteles con flecha hacia la izquierda.  Medidas: Largo 360mm x 120mm alto

2 Carteles de riesgo eléctrico.  Medidas: Alto 240mm x 400mm Ancho

3 Carteles de punto de encuentro:  300mm x 400mm

Carteles de vigilancia: 4  280 mm x 22mm

4 Cartel Chapa baliza con soporte metálico  Medidas: Ancho 2400mm x 800 Alto

4 Matafuegos de 5kg ABC PQS Potencial Extintor 1A 4B

5 Luces de emergencias de 30 leds, que garanticen 2hs de autonomía

Recomendaciones:

Se recomienda que las puertas de pasillos, puntos de encuentros y salidas del edificio hacia la vía pública, tengan la apertura en sentido de la ruta de evacuación. (ver plano de evacuación)